




UTU OY

PL 20, 28401 ULVILA


Puh: 02-550 800

Fax: 02-550 8333

www.utu.eu

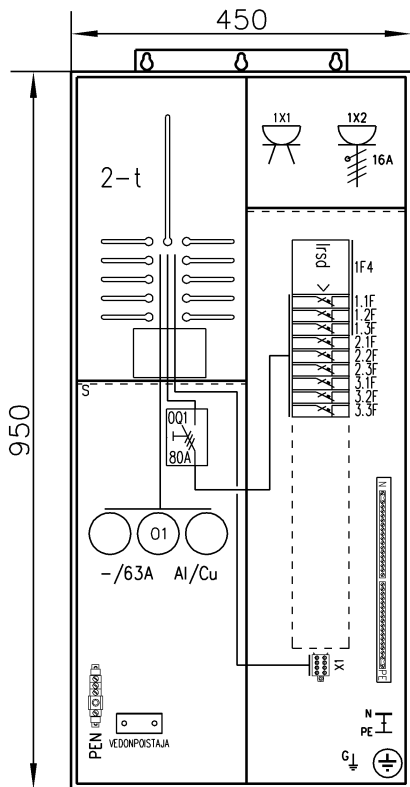

Keskuksen syvyys 160 mm

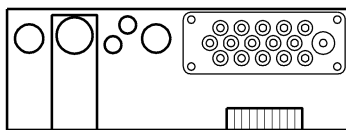

MC-MULTIGATE 16

Aihiot 1x48+2x37.5+2x22.5 mm

PÄÄKYTKIN EI KATKAISE  
JÄNNITETTÄ MITTARILTA

EN 60 439-3	Sähkö n:o 3426329	Nimellinen tasoituskerroin	2--3 autom./vaihe 0,8
Malli collie 3806P63 2T+PR			4--5 autom./vaihe 0,7
PL / kW	I <sub>N</sub> / A	U <sub>N</sub> / V	PH / kW
			6--9 autom./vaihe 0,6
Nimellisjännite	U <sub>N</sub> 400 V	Nimellistajuus	50 Hz
Apupiirin nimellisjännite	- V	Suojaus sähköiskulta	Suojamaad. ja kotelointi
Nimellisristysjännite	U <sub>i</sub> 400 V	Maadoitusjärjestelmä	TN-S järjestelmä
Nimellisvirta, keskus	I <sub>N</sub> 50 A	Ympäristöolot	Normaalit
Nimellisvirta, piirit	I <sub>N</sub> - A	EMC-käyttöympäristö	A ja B
Terminen rajavirta	I <sub>cw</sub> < 10 kA	Paino	- kg
Dynaaminen rajavirta	I <sub>pk</sub> - kA		

**collie**

	UTU OY MADE IN FINLAND	
MALLI	collie 3806P63 2T+PR	
I <sub>N</sub>	50 A	EN
		60 439-3
U <sub>N</sub>	400 V	IP
		34
F	50 Hz	TYÖ N:o

Suunn.	JK	Pvm.	18.12.2012	KOKOONPANOKUVA	Lehti	1/2	Arkistotunnus
Tark.		Muutos		Keskustunnus	Piir. n:o		
Hyv.		Suhde	1:10 (A4)				3426329

KESKUS	NRO	NIMITYS	A/A	kW	JOHDOTUS
<p>POTENTIAALIN TASAUS</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>MAADOITUSELEKTRODI</li> <li>PUTKISTOMAADOITUS</li> <li>ANT. LAITTEIDEN MAAD.</li> </ul> <p>KESKUKSEN ULKOPUOLELLA</p> <p>KESKUKSEN SINETÖITY OSA</p> <p>Ohjauksiviliittimet (22, 23, 32, 33)</p> <p>1.1 Pistorasia 2x16A+N+PE keskuksessa C16</p> <p>1.2 Pistorasia 3x16A+N+PE keskuksessa C16</p> <p>1.3 C16</p> <p>2.1 C16</p> <p>2.2 C16</p> <p>2.3 C16</p> <p>3.1 C10</p> <p>3.2 C10</p> <p>3.3 C10</p> <p>TILAVARAUS 17 MOD</p>	01	Talokaapeli ( Syötön liittimet Al 6-50 / Cu 1,5-35 )	/63		

Suunn. JK	Pvm. 18.12.2012	PÄÄKAAVIO	Lehti 2 / 2	Arkistotunnus
Tark.	Muutos	Keskustunnus	Piir. n:o	
Hyv.	Suhde			
				3426329