




UTU OY

PL 20, 28401 ULVILA


Puh: 02-550 800

Fax: 02-550 8333

www.utu.eu

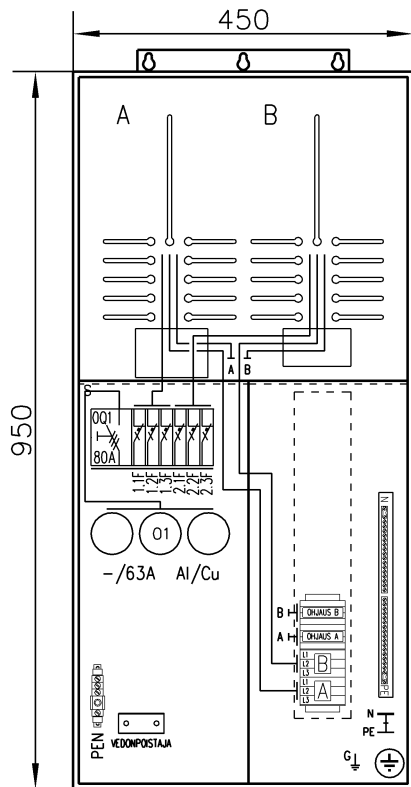

Keskukseen syvyys 160 mm

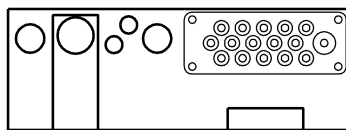

MC-MULTIGATE 16

Aihiot 1x48+2x37.5+2x22.5 mm

EN 60 439-3	Sähkö n:o	3426351	Nimellinen tasoituskerroin	2--3 autom./vaihe 0,8
Malli	collie 38P63			4--5 autom./vaihe 0,7
PL / kW	I _N / A	U _N / V	P _H / kW	6--9 autom./vaihe 0,6
Nimellisjännite	U _N	400 V	Nimellistajuus	50 Hz
Apupiirin nimellisjännite	-	V	Suojaus sähköiskulta	Suojamaad. ja kotelointi
Nimellisristysjännite	U _i	400 V	Maadoitusjärjestelmä	TN-S järjestelmä
Nimellisvirta, keskus	I _N	50 A	Ympäristöolot	Normaalit
Nimellisvirta, piirit	I _N	- A	EMC-käyttöympäristö	A ja B
Terminen rajavirta	I _{cw}	< 10 kA	Paino	- kg
Dynaaminen rajavirta	I _{pk}	- kA		

collie



UTU OY
MADE IN FINLAND

FI

MALLI	collie 38P63		
I _N	50 A	EN	60 439-3
U _N	400 V	IP	34
F	50 Hz	TYÖ N:o	

Suunn.	JK	Pvm.	18.12.2012	KOKOONPANOKUVA	Lehti	1/2	Arkistotunnus
Tark.		Muutos		Keskustunnus	Piir. n:o		
Hyv.		Suhde	1:10 (A4)				3426351

KESKUS	NRO	NIMITYS	A/A	kW	JOHDOTUS
<p>POTENTIAALIN TASAUS</p> <p>MAADOITUSELEKTRODI</p> <p>PUTKISTOMAADOITUS</p> <p>ANT. LAITTEIDEN MAAD.</p> <p>KESKUKSEN ULKOPUOLELLA</p> <p>3L,N,PE</p> <p>OO1 80A</p> <p>Al/Cu</p> <p>KESKUKSEN SINETOITY OSA</p> <p>L1, L2, L3</p> <p>kWh</p> <p>X1</p> <p>L1, L2, L3</p> <p>kWh</p> <p>X1</p> <p>TILAVARAUS 15 MOD</p>					
	01	Talokaapeli (Syötön liittimet Al 6-50 / Cu 1,5-35)	/63		
	1.1		C25		
	1.2	Asunto A	C25		
	1.3		C25		
		Ohjauksiviliittimet (22, 23, 32, 33)			
	2.1		C25		
	2.2	Asunto B	C25		
	2.3		C25		
		Ohjauksiviliittimet (22, 23, 32, 33)			

Suunn. JK	Pvm. 18.12.2012	PÄÄKAAVIO	Lehti 2 / 2	Arkistotunnus
Tark.	Muutos	Keskustunnus	Piir. n:o	
Hyv.	Suhde			

3426351