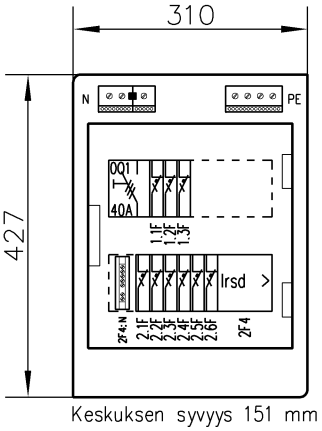

Keskuksen syvyys 151 mm

EN 61 439-3	Sähkö n:o 3427405		
Malli basset 3409 V			
P_L / kW	I_{nA} / A	U_n / V	P_H / kW

Nimellisjännite	U_n	400 V	
Apupiirin nimellisjännite		– V	
Nimelliseristysjännite	U_i	400 V	
Nimellisvirta, keskus	I_{nA}	35 A	
Nimellisvirta, piirit	I_{nC}	– A	
Terminen rajavirta	$I_{cw\ 1s}$	< 10 kA	
Dynaaminen rajavirta	I_{pk}	– kA	

Nimellinen tasoituskerroin	2--3 autom./vaihe 0,8
	4--5 autom./vaihe 0,7
	6--9 autom./vaihe 0,6
Nimellistaajuus	50 Hz
Suojaus sähköiskulta	Suojaeristys ja kotelointi
Maadoitusjärjestelmä	TN-S järjestelmä
Ympäristöolot	Normaalit
EMC-käyttöympäristö	A ja B
Paino	– kg

basset

UTU OY
MADE IN FINLAND

MALLI	basset 3409 V		
I_{nA}	35 A	EN	61 439-3
U_n	400 V	IP	44
F	50 Hz	TYÖ N:O	

UTU OY
AHJONTIE 1, 28400 ULVILA
Puh. 02-550 800
www.utu.eu

Suunn. RP	Pvm. 7.1.2019	KOKOONPANOKUVA	Lehti 1/2	Arkistotunnus	
Tark. JK	Muutos	Keskustunnus	Piir. n:o		
Hyv. PK	Suhde 1:10 (A4)		3427405		

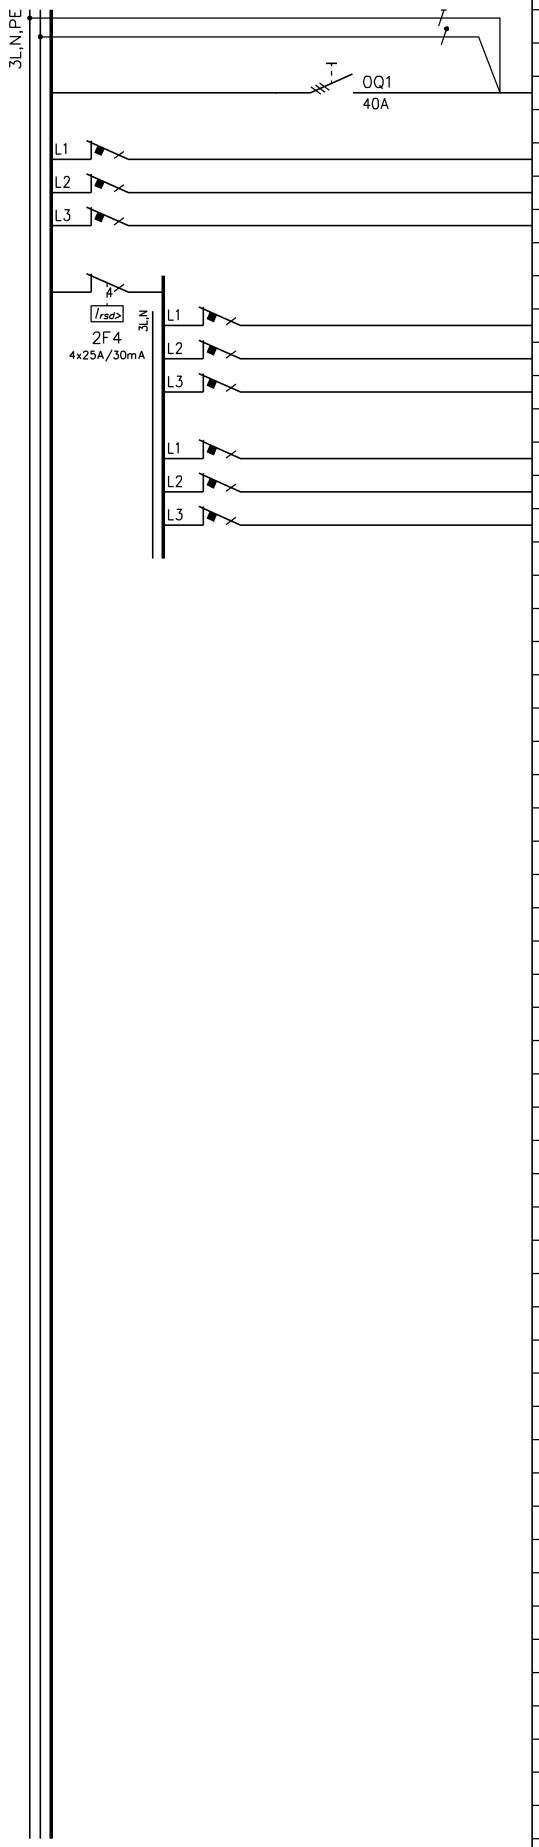

KESKUS	NRO	NIMITYS	A/A	kW	JOHDOTUS
		Pääkytkin	40A		
	1.1		C10		
	1.2		C10		
	1.3		C16		
	2.1		C10		
	2.2		C10		
	2.3		C10		
	2.4		C16		
	2.5		C16		
	2.6		C16		

UTU OY
AHJONTIE 1, 28400 ULVILA
Puh. 02-550 800
www.utu.eu

Suunn. RP	Pvm. 7.1.2019	PÄÄKAAVIO	Lehti 2/2	Arkistotunnus
Tark. JK	Muutos	Keskustunnus	Piir. n:o	
Hyv. PK	Suhde		3427405	