

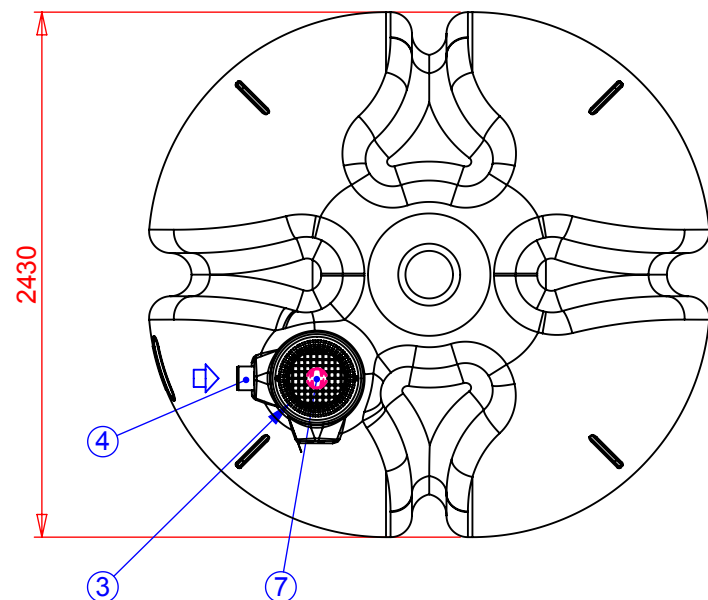


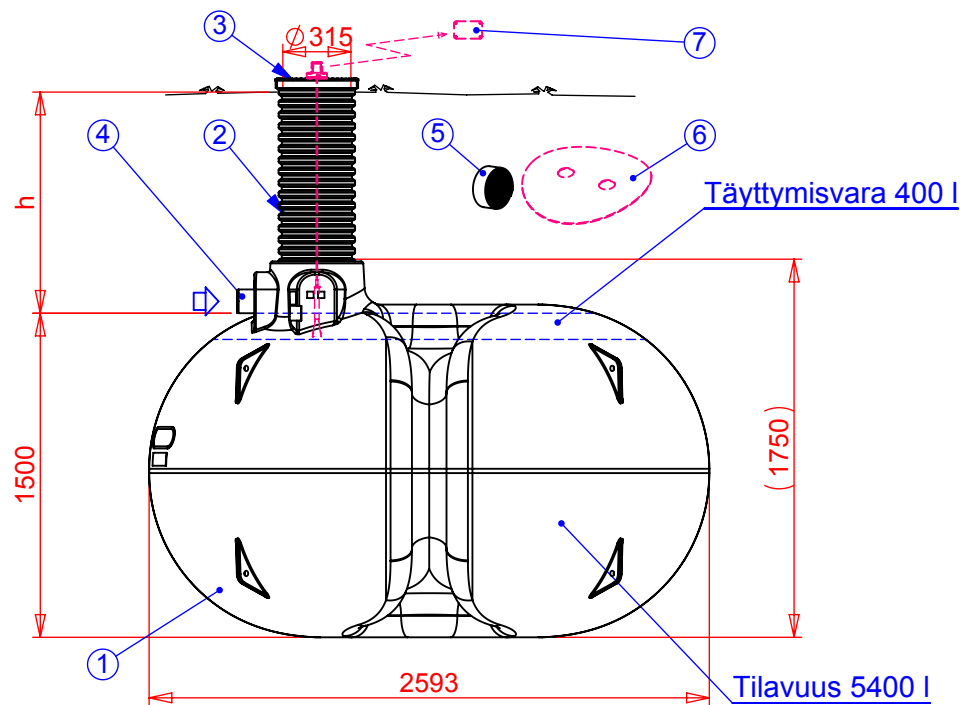

Tämä kuva ja sen ratkaisut ovat Wavin-Labko Oy:n omaisuutta. Pidätämme oikeudet muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta. Viranomaisvaatimukset tulee selvittää ennen tuotteen hankintaa. Tuotteet tulee asentaa asennusohjeen mukaisesti.

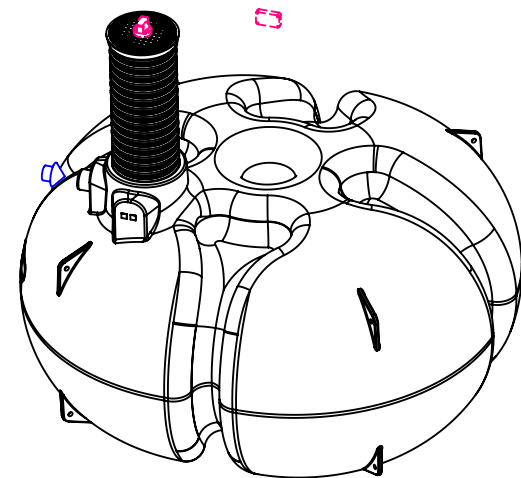

h = Asennussyvyys maan pinnalta tuloyhteen vesijuoksuun
h = _____ (max. 1000 mm)

Loka 5400 lokasäiliö hälyttimellä (LVI-koodi: 3629008) (x) []
Loka 5400 lokasäiliö ilman hälytintä (LVI-koodi: 3629009) (x) []

HUOM! Valmistamme erikoist tuotteena syvemmälle (h>1000 mm) asennettavia lujitemuovisia lokasäiliöitä vahvistetulla rakenteella

HUOM! Ei ajoneuvoliikennettä säiliön päällä!



N:o	OSA	MAT.	MUUTA	kpl
1	Umpisäiliö	PE-MD	5400 l	1
2	Huoltokaivo	PVC	D315/354	1
3	Muovikansi ja ruuvit	PP	D315, ruuvilukitus	1
4	Tuloyhde	PE-HD	D110	1
5	Ankkurointiliina	PE	6 m	4
6	LISÄVARUSTE: Ankkurointilevy	LM	Tilauksen mukaan (x) []	4
7	LISÄVARUSTE: Langaton täyttymishälytin		Tilauksen mukaan (x) []	1

Piirustuksen sisältö:			Piirustuslaji:	
Loka 5400 lokasäiliö			ASIAKASKUVA	
Suunn.	Hyv.	Piir.no	Päiväys:	Mittakaava (A4):
HT/TL	HT 10.03.14	51GB02as	10.03.14	1:35
		Rakennuskohde:		
WAVIN-LABKO OY Labkotie 1 36240 KANGASALA FINLAND puh. 020 1285 200 fax. 0201285 280				

Lukittava muovikansi D315

LISÄVARUSTE: Langaton täyttymishälytin

Lisävaruste: Tiedonsiirtoyksikkö

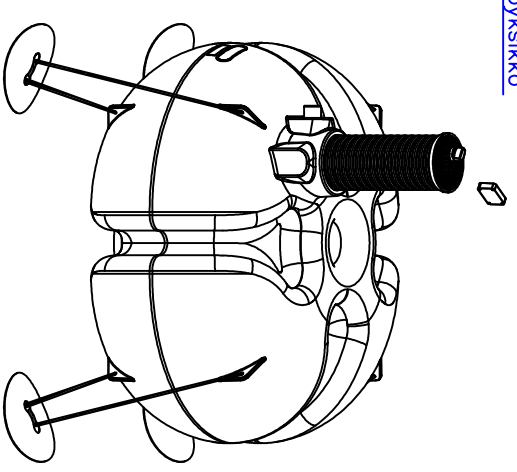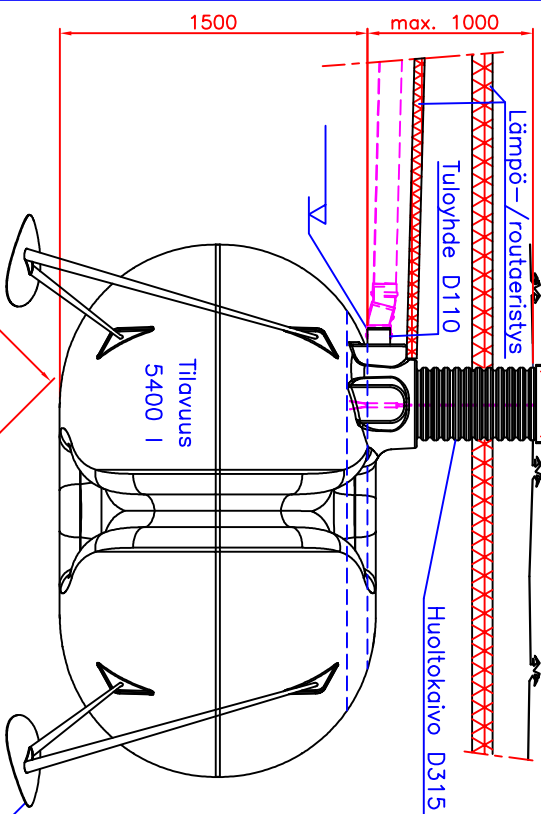

UMPISÄILIÖ:

Käyttöaika _____ kk/v

Henkilömäärä: _____ henkilöä

☐ WC -vedet

☐ Astiainpesukonevedet

☐ Pesuvedet


Anvioitu tyhjennysväli _____ krt/v

☐ Lämpöeristys

☐ Ankkurointi

☐ Täyttymishälytin

☐ Tiedonsiirtoyksikkö

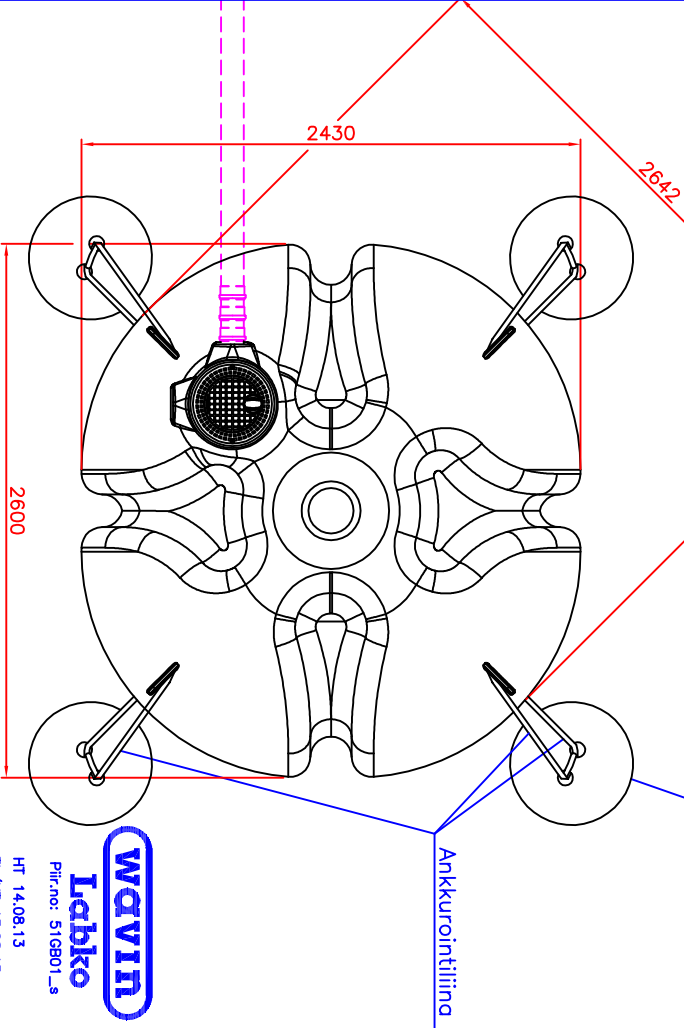

Piir.no: 510801_s

HT 14.08.13

TL/HT 13.08.13

Kosa/Kylä	Korttel/Tila	Tontti/Rn:o	Viranomaisen arkiastomerkitys ja varten	
Rekennustoimenpide	Piirustusi	Juoks.n:o		
Rekennuskontsen nimi ja osoite	Piirustuksen sisältö	Mittakaavat		
	Labko LOKA 5400 umpisäiliö			
Suunnittelijan nimi, päiväys ja allekirjoitus	Suunnittelula, työn numero ja piirustus n:o	Muutos		